




ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

10081001

ALPHA INNOTECH Hybrox SE 5 1P



55°C

35°C



A⁺⁺

A⁺⁺⁺



40 dB



49 dB

5
5
5
kW

5
5
6
kW



2019

811/2013



ENERG
енергия · ενεργεια




10081001

alpha innotec Hybrox SE 5 1P + HPC



A⁺⁺

+



+



+



+



A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

F

G

A⁺⁺

produits combinés (pompes à chaleur et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur) - Hybrox SE 5 1P + HPC

Efficacité énergétique saisonnière de la pompe à chaleur pour le chauffage des locaux (η_s)

① 132 %

Puissance nominale de la pompe à chaleur (P_{rated} kW)

5

Régulateur de température

Classe

II

(Tableau 1)

② 2 %

Chaudière supplémentaire

produit combiné équipé d'un ballon d'eau chaude

non

P_{sup} kW (puissance nominale de la chaudière supplémentaire)

η_s % (sup)

$$(\eta_s \% (sup) - ①) \times (\alpha_{WP}) = -$$

③ %

(α_{WE} : voir aussi Tableau 3)

(α_{WE})

contribution solaire

(A_{Koll} m²)

(η_{Koll} %)

(V_{Sp} m³)

(perte statique du ballon d'eau chaude exprimée en W)

(η_{Sp} : Tableau 2)


$$((294/P_{rated} \times 11) \times (A_{Koll} \text{ m}^2) + (115/P_{rated} \times 11) \times (V_{Sp} \text{ m}^3)) \times 0,45 \times ((\eta_{Koll} \%)/100) \times (\eta_{Sp}) = +$$

④ %

Efficacité énergétique saisonnière des produits combinés pour le chauffage des locaux (η_s)

⑤ 134 %
arrondi au nombre entier le plus proche

Classe d'efficacité énergétique saisonnière des produits combinés pour le chauffage des locaux

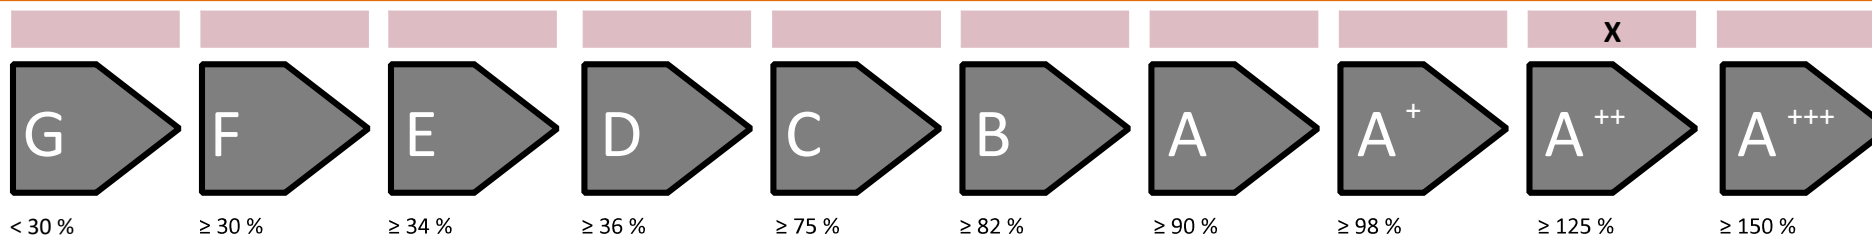

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes

Efficacité énergétique saisonnière de la pompe à chaleur pour le chauffage des locaux (η_s) dans les conditions climatiques plus froides

129 %

Efficacité énergétique saisonnière de la pompe à chaleur pour le chauffage des locaux (η_s) dans les conditions climatiques plus chaudes

154 %

plus froid

⑤

134

-V

3

=

131

plus chaud

⑤

134

+VI

22

=

156

caractéristiques techniques de la pompe à chaleur :			
fabricant		alpha innotec	
modèle		Hybrox SE 5 1P	
indications sur la classe d'efficacité énergétique et la puissance nominale :			
	average / low	average / medium	
classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux	A+++	A++	
puissance thermique nominale	5	5	kW
efficacité énergétique pour le chauffage des locaux	187	132	%
consommation d'énergie finale annuelle pour le chauffage des locaux	2216	2816	kWh
niveau de puissance acoustique à l'intérieur		40	dB
précautions particulières lors du montage, de l'installation ou de l'entretien :			
Toutes les tâches directives mentionnées dans le mode d'emploi doivent être exclusivement effectuées par du personnel spécialisé qualifié dans le respect des prescriptions locales.			
informations supplémentaires :	low	medium	
puissance thermique nominale dans les conditions climatiques plus froides	5	5	kW
puissance thermique nominale dans les conditions climatiques plus chaudes	6	5	kW
efficacité énergétique pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus froides	163	129	%
efficacité énergétique pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes	246	154	%
consommation annuelle d'énergie pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus froides	2856	3429	kWh
consommation annuelle d'énergie pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes	1181	1603	kWh
Niveau de puissance acoustique à l'extérieur		49	dB

caractéristiques techniques du régulateur de température :

fabricant	alpha innotec
-----------	---------------

modèle	HPC
--------	-----

classe du régulateur	II	-
----------------------	----	---

contribution du régulateur à l'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux	2	%
--	---	---

Modèle				Hybrox SE 5 1P					
Pompe à chaleur air-eau : [oui/non]				yes					
Pompe à chaleur eau glycolée-eau : [oui/non]				no					
Pompes à chaleur eau-eau: [oui/non]				no					
Pompes à chaleur basse température : [oui/non]				no					
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint : [oui/non]				no					
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur : [oui/non]				no					
application : (low/medium)				medium					
clima : (colder/average/warmer)				average					
Caractéristique		Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique		Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale (*)		Prated	5	kW	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux		ηS	132	%
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj				Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj					
Tj = -7°C		Pdh	4,1	kW	Tj = -7°C		COPd	2,40	-
Tj = +2°C		Pdh	2,4	kW	Tj = +2°C		COPd	3,29	-
Tj = +7°C		Pdh	1,7	kW	Tj = +7°C		COPd	4,16	-
Tj = +12°C		Pdh	1,0	kW	Tj = +12°C		COPd	4,9	-
Tj = température bivalente		Pdh	4,1	kW	Tj = température bivalente		COPd	2,40	-
Tj = température limite de fonctionnement		Pdh	3,6	kW	Tj = température limite de fonctionnement		COPd	1,95	-
Pour les pompes à chaleur air- eau : Tj = – 15 °C (si TOL < - 20 °C)		Pdh		kW	Pour les pompes à chaleur air- eau : Tj = – 15 °C (si TOL < - 20 °C)		COPd		-
Température bivalente		T biv	-7,0	°C	Pour les pompes à chaleur air-eau : température limite de fonctionnement		TOL	-10,00	°C
Puissance calorifique sur un intervalle cyclique		Pcych		kW	Efficacité sur un intervalle cyclique		COPcyc		-
Coefficient de dégradation (**)		Cdh	0,9	-	Température maximale de service de l'eau de chauffage		WTOL	75,00	°C
Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif				Dispositif de chauffage d'appoint					
Mode arrêt		P OFF	0,006	kW	Puissance thermique nominale		Psup	1	kW
Mode arrêt par thermostat		P TO	0,006	kW	Type d'énergie utilisée		électrique		
Mode veille		P SB	0,006	kW					
Mode résistance de carter active		P CK	0,000	kW					
Autres caractéristiques									
Régulation de la puissance		variable			Pour les pompes à chaleur air-eau : débit d'air nominal, à l'extérieur		2450	m³/h	
Niveau de puissance acoustique à l'intérieur/à l'extérieur		L WA	40/49	dB	Pour les pompes à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau : débit nominal d'eau glycolée ou d'eau, échangeur thermique extérieur			m³/h	
Émissions d'oxydes d'azote		NO X	-	mg/kWh					
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur :									
Profil de soutirage déclaré		-			Efficacité énergétique chauffage de l'eau		η wh	-	%
Consommation journalière d'électricité		Q elec		kWh	Consommation journalière de combustible		Q fuel	0	kWh
Coordonnées de contact			ait deutschland GmbH, Industriestr. 3, 95359 Kasendorf, Germany						
(*) Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la puissance thermique nominale Prated est égale à la charge calorifique nominale Pdesignh et la puissance thermique nominale									
(**) Si le Cdh n'est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh = 0,9.									

Modèle				Hybrox SE 5 1P					
Pompe à chaleur air-eau : [oui/non]				yes					
Pompe à chaleur eau glycolée-eau : [oui/non]				no					
Pompes à chaleur eau-eau: [oui/non]				no					
Pompes à chaleur basse température : [oui/non]				no					
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint : [oui/non]				no					
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur : [oui/non]				no					
application : (low/medium)				low					
clima : (colder/average/warmer)				average					
Caractéristique		Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique		Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale (*)		Prated	5	kW	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux		ηS	187	%
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj				Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj					
Tj = -7°C		Pdh	4,4	kW	Tj = -7°C		COPd	2,67	-
Tj = +2°C		Pdh	2,7	kW	Tj = +2°C		COPd	4,94	-
Tj = +7°C		Pdh	1,7	kW	Tj = +7°C		COPd	6,02	-
Tj = +12°C		Pdh	1,1	kW	Tj = +12°C		COPd	7,65	-
Tj = température bivalente		Pdh	4,4	kW	Tj = température bivalente		COPd	2,67	-
Tj = température limite de fonctionnement		Pdh	4,1	kW	Tj = température limite de fonctionnement		COPd	2,47	-
Pour les pompes à chaleur air- eau : Tj = – 15 °C (si TOL < - 20 °C)		Pdh		kW	Pour les pompes à chaleur air- eau : Tj = – 15 °C (si TOL < - 20 °C)		COPd		-
Température bivalente		T biv	-7,0	°C	Pour les pompes à chaleur air-eau : température limite de fonctionnement		TOL	-10,00	°C
Puissance calorifique sur un intervalle cyclique		Pcyh		kW	Efficacité sur un intervalle cyclique		COPcyh		-
Coefficient de dégradation (**)		Cdh	0,9	-	Température maximale de service de l'eau de chauffage		WTOL	75,00	°C
Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif				Dispositif de chauffage d'appoint					
Mode arrêt		P OFF	0,006	kW	Puissance thermique nominale		Psup	1	kW
Mode arrêt par thermostat		P TO	0,006	kW	Type d'énergie utilisée		électrique		
Mode veille		P SB	0,006	kW					
Mode résistance de carter active		P CK	0,000	kW					
Autres caractéristiques				Pour les pompes à chaleur air-eau : débit d'air nominal, à l'extérieur					
Régulation de la puissance		variable			Pour les pompes à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau : débit nominal d'eau glycolée ou d'eau, échangeur thermique extérieur		2450		m³/h
Niveau de puissance acoustique à l'intérieur/à l'extérieur		L WA	40/49	dB					
Émissions d'oxydes d'azote		NO X	-	mg/kWh					
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur :									
Profil de soutirage déclaré		-			Efficacité énergétique chauffage de l'eau		η wh	-	%
Consommation journalière d'électricité		Q elec		kWh	Consommation journalière de combustible		Q fuel	-	kWh
Coordonnées de contact			ait deutschland GmbH, Industriestr. 3, 95359 Kasendorf, Germany						
(*) Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la puissance thermique nominale Prated est égale à la charge calorifique nominale Pdesignh et la puissance thermique nominale									
(**) Si le Cdh n'est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh = 0,9.									